



検査結果 平成30年度

7条検査結果

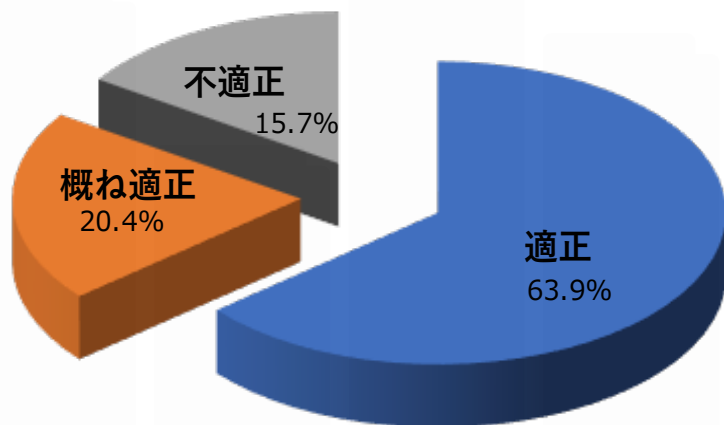

検査基数 4,803基

11条検査結果

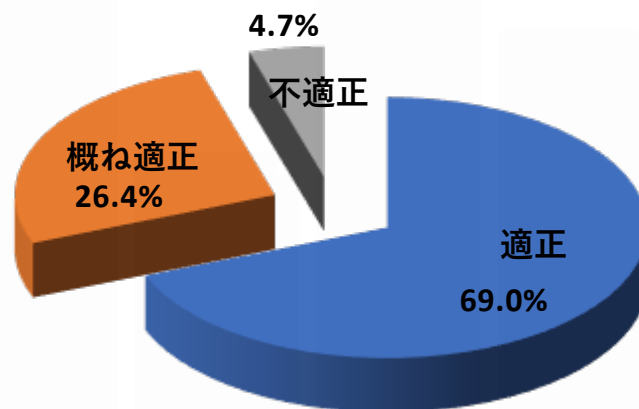


検査基数 67,346基


(一社) 愛知県浄化槽協会実施分

法定検査結果（H30）の内訳

7条検査結果・不適正の内訳（H30） 不適正752基

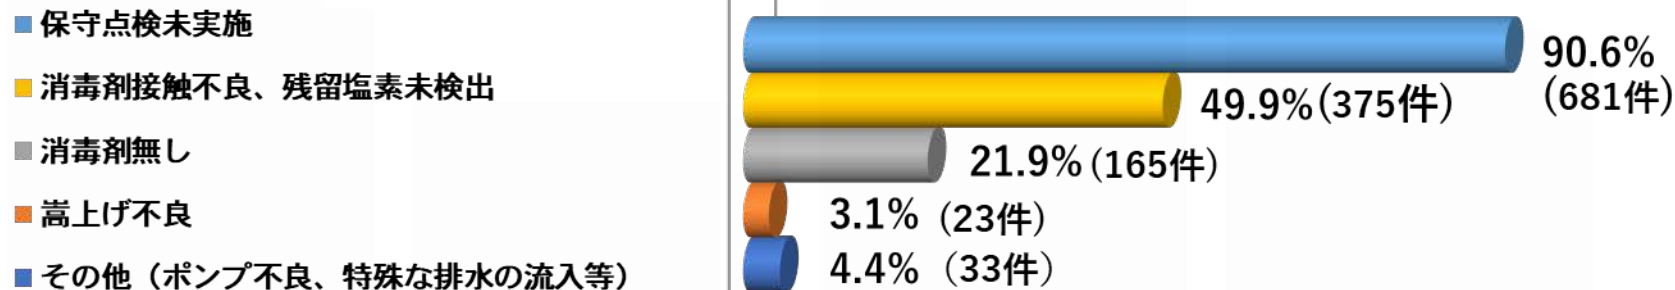

11条検査結果・不適正の内訳（H30） 不適正3,135基

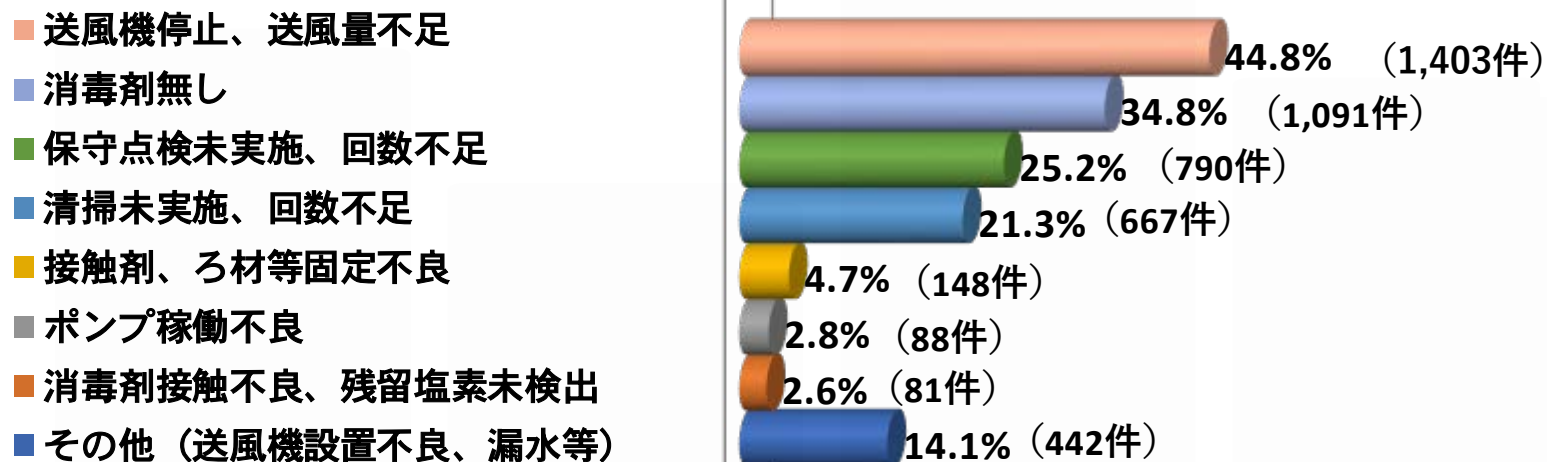

重複あり