



# 検査結果 令和4年度

## 7条検査結果

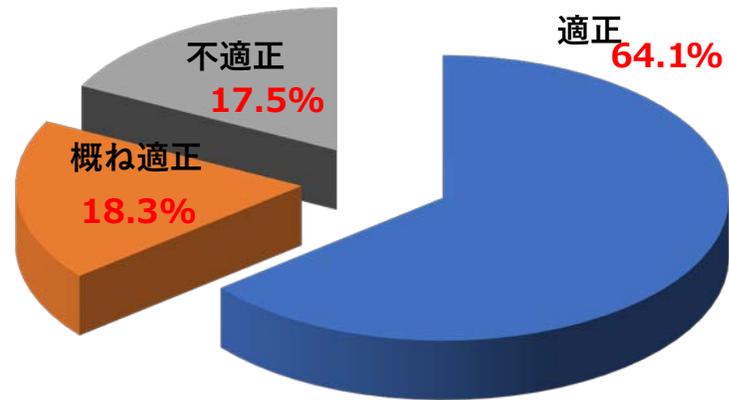

検査基数 4,541基

## 11条検査結果

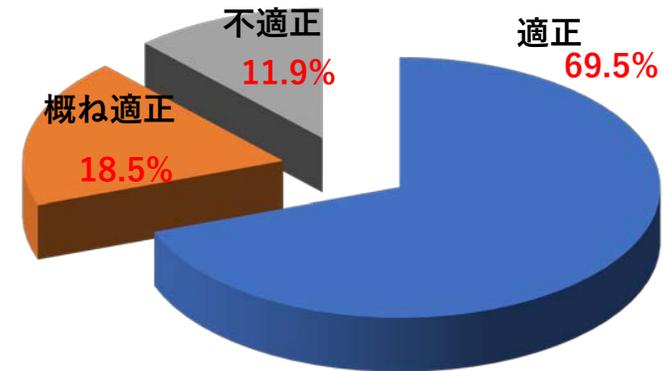


検査基数 87,507基


(一社) 愛知県浄化槽協会実施分

# 法定検査結果（R04）の内訳

## 7条検査結果・不適正の内訳（R04） 不適正 796基

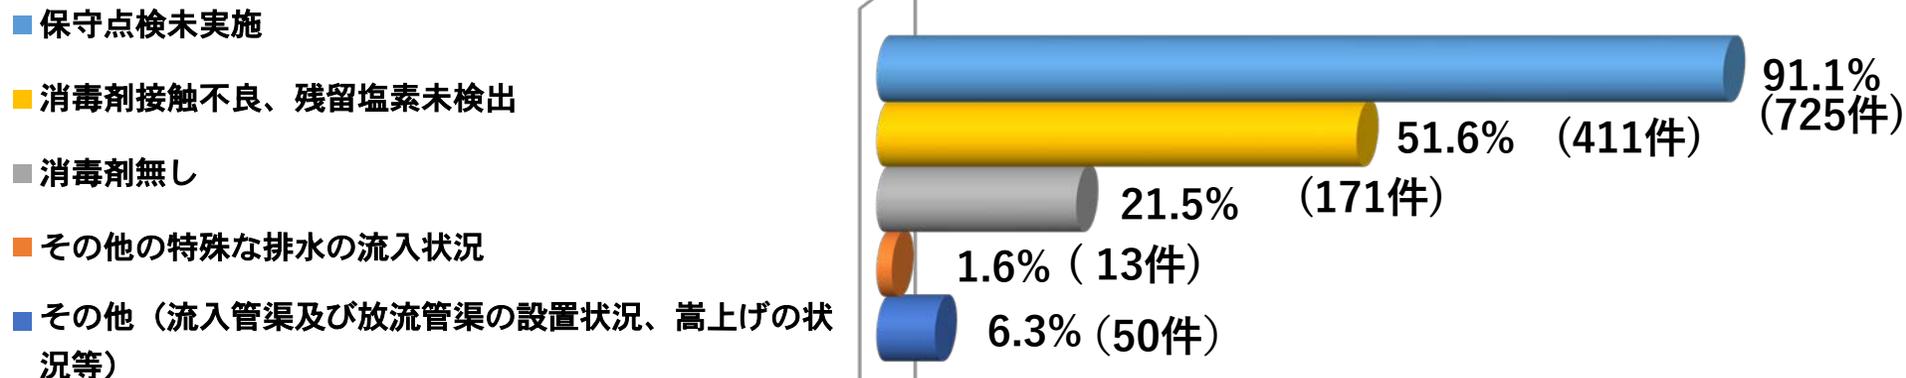

## 11条検査結果・不適正の内訳（R04） 不適正 10,457基

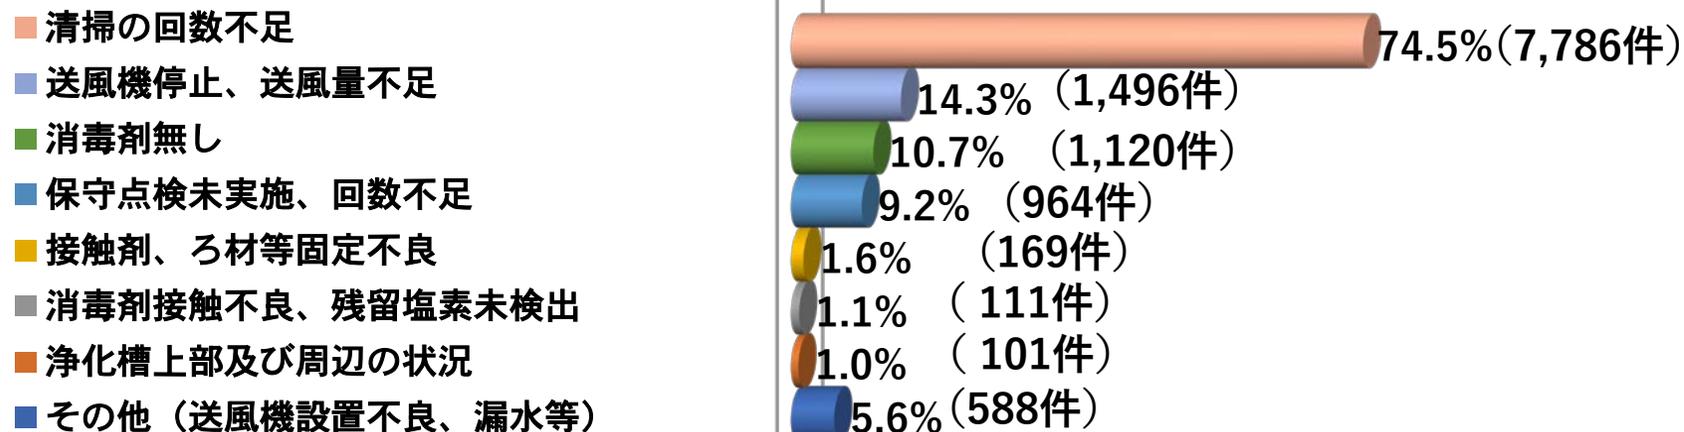

重複あり